

23. februar 2018

Gribvand Spildevand A/S Undersøgelse af kloakforholdene ved Smidstrup

Gribvand Spildevand igangsætter i løbet foråret 2018 en undersøgelse omkring **ulovlige tilslutninger** af vand fra tagrender, befæstede arealer eller drænledninger til vores spildevandsledninger.

Din og øvrige ejendomme indenfor det markerede område på kortet herunder, vil blive gennemgået. Vi undersøger også for, om der er en uacceptabel høj **indsivning** af vand gennem utætheder i ledningerne på de enkelte grunde.



Smidstrup renseanlæg

Baggrund for undersøgelsen


Området er udlagt som separatkloakeret med nedsivning af regnvand i gældende spildevandsplan. Der må derfor kun ledes **spildevand** til kloakken. Tilledning af regnvand fra tage og gårdspladser mv. er i strid med loven.

Måling af vandmængder

Spildevandet fra området bliver i dag ledt til Smidstrup Renseanlæg. Når det regner, registrerer vi en voldsom overbelastning af anlægget med vandmængder, hvilket indikerer, at der ledes regnvand til spildevandssystemet.

Siden 2014 har vi målt vandmængden i spildevandsledningerne flere steder i området, og ligeledes målt for regn. På figuren ses en måling den 3.-6. juni 2017 i spildevandsledningen, hvor Kaldehøjs-Åsen støder ud i Englodsvej.

Det ses, at vandmængden, flow (lilla streg) i spildevandskloakken stiger voldsomt, når det regner (blå streg).

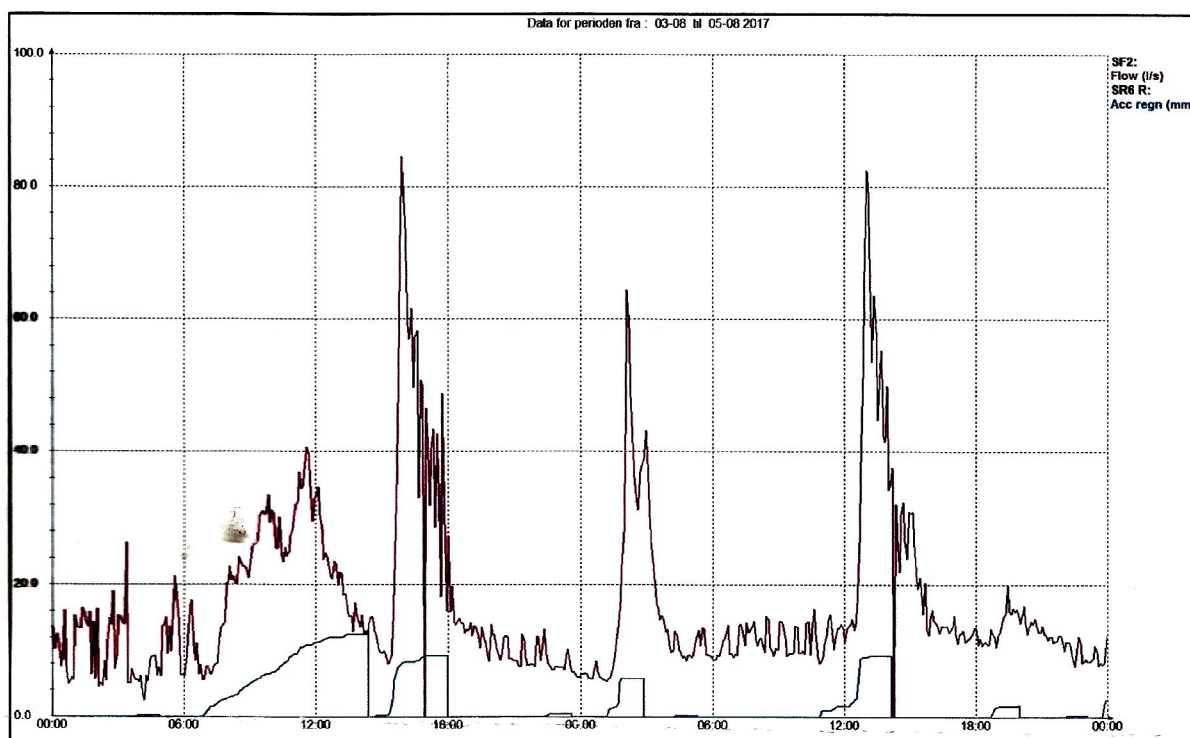

Undersøgelsen er derfor også et led i at optimere driften på rensningsanlægget, både økonomisk og rensningseffektivt. Smidstrup rensesanlæg vil på et tidspunkt blive nedlagt og spildevandet vil derefter blive pumpet til Gilleleje rensesanlæg.

Forløb

Undersøgelsen udføres ved at tilsætte vand og sporstof i ejendommenes tagnedløb og afløb fra gårdspladser og efterfølgende detektering af sporstoffet i kloakforsyningens spildevandsledninger.

Grundejere af de ejendomme, hvor vi finder fejltilsluttede arealer, får efterfølgende brev fra Gribvand Spildevand med en specifik beskrivelse af resultatet for de pågældende ejendomme.

I brevet opfordrer vi til hurtigst muligt at få bragt forholdene i orden.


Gribskov Kommune får kopi af brevene. Kommunen er myndighed for sagsbehandling omkring de nødvendige konstruktive ændringer af de private ledningsanlæg og etablering af eventuelle nedsivningsanlæg på ejendommene.

Det er også Gribskov Kommune, der udsteder de nødvendige påbud om lovgivning af forholdene, hvis grundejerne ikke efter Gribvand Spildevands opfordring, får frakoblet de ulovlige tilslutninger.

Med venlig hilsen

Anne Grethe Lindholm	Gribvand A/S	Email. agl@gribvand.dk	Tlf. 4840 4119
Henning Holm	Gribvand A/S	Email. hh@gribvand.dk	Tlf. 4840 4115

Område der undersøges efterår/vinter 2018

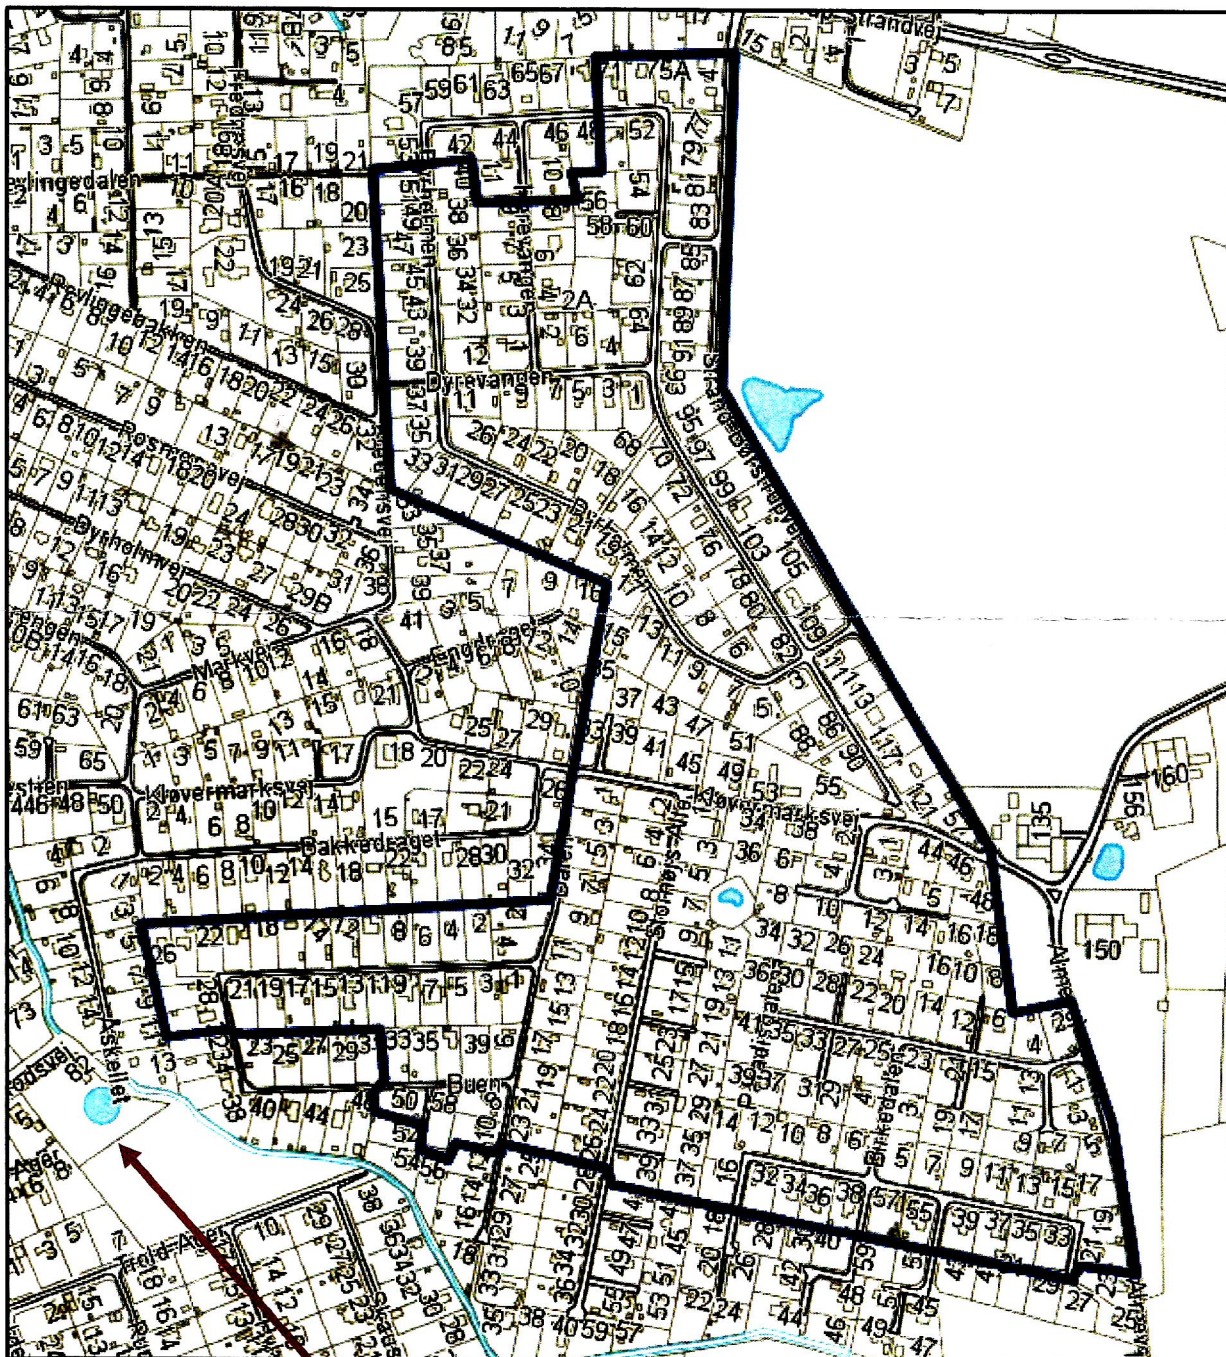

Smidstrup renseanlæg